


zodp. projektant : Doubek Jaroslav		vypracoval : Doubek Jaroslav	
investor : Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice			
akce : Rekonstrukce zásuvkových piliřů – 1.etapa areál „Pod Hvězdou“ Strakonice			
datum : 02/2008		Jaroslav Doubek projektace elektro Pisecská 893 386 01 Strakonice	
měřítka :		číslo výkresu : E1	
Část: Elektroinstalace - Situace			



RZ - zásuvkový rozvaděč


(rozměr skříně cca 700/520/300 mm)

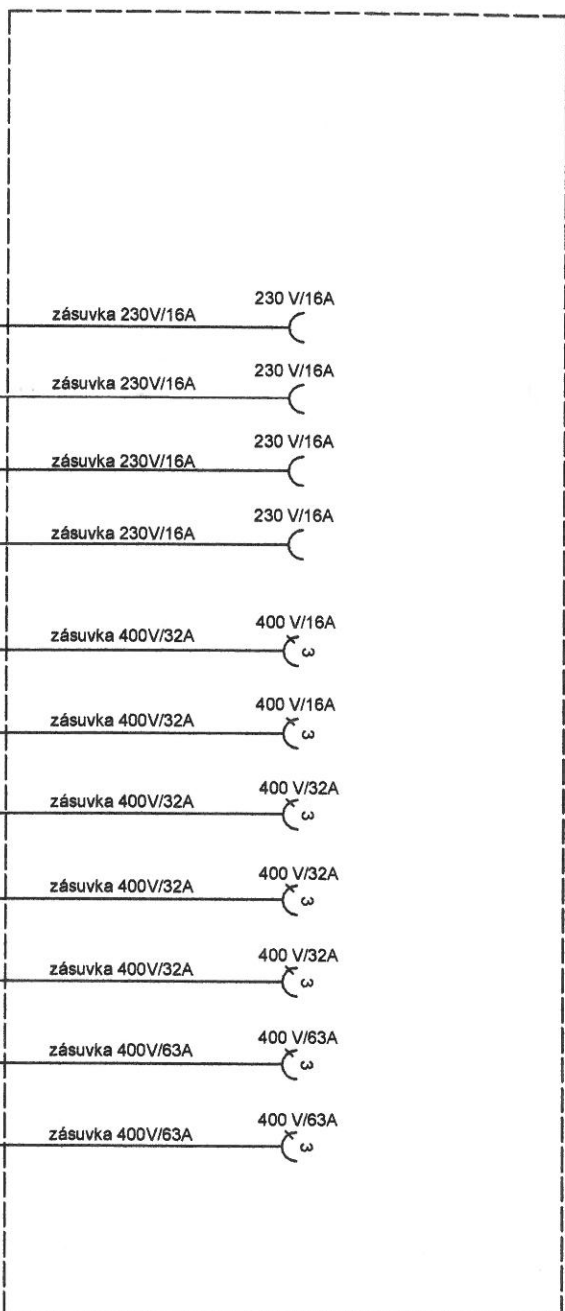

4x CYKY 3Cx2,5

RJ - rozvaděč jištění

(rozměr skříně cca 680/1200/300 mm)

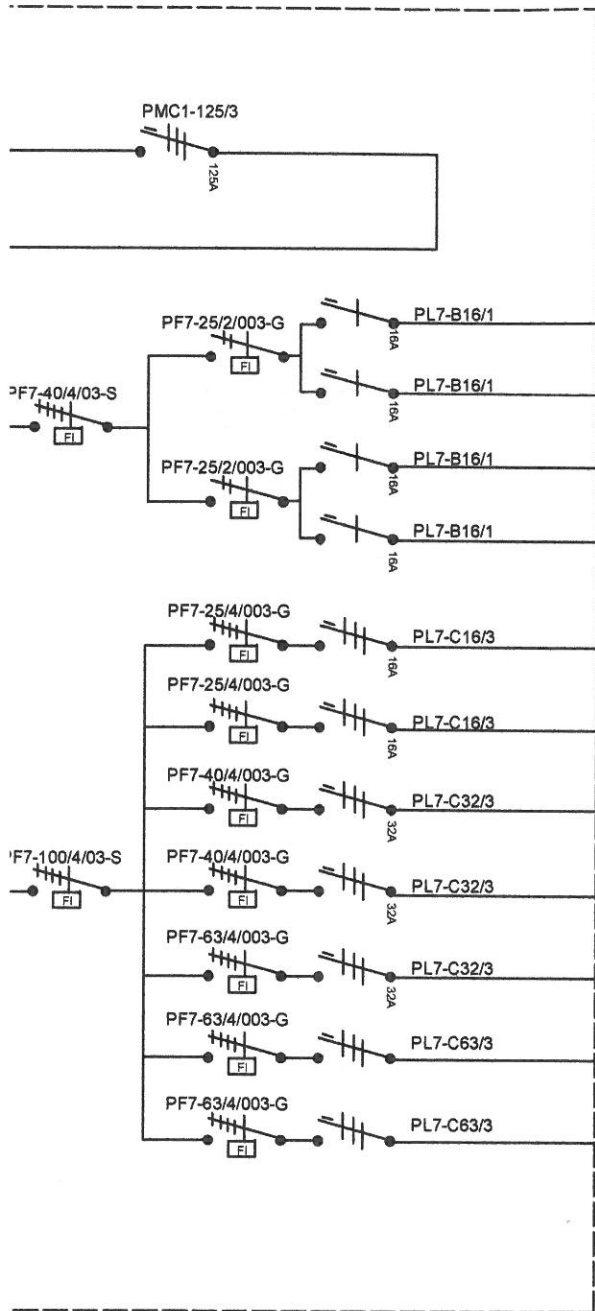

2x CYKY 5Cx10 - zás. 400V/63A

3x CYKY 5Cx4 - zás. 400V/32A

2x CYKY 5Cx2,5 - zás. 400V/16A

OVÁ SOUSTAVA : 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S

NA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
OVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 332000-4-41.

ajících OCEP skříni osadit nové vkladací konstrukce s novou přístrojovou náplní, rozměr vkladací konstrukce nutno odměřit na místě.
ové dveře, krytí IP 43, u RJ po otevření dveří IP 20, elektroměrovopu a podružnou část v RJ prostorově oddělit.

YKY 5Cx10 - zás. 400V/63A

.YKY 5Cx4 - zás. 400V/32A

YKY 5Cx2,5 - zás. 400V/16A

2



HLAVNÍ PROJEKTANT			Jaroslav Doubek projekce elektro Písecká 893 386 01 Strakonice			
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek					
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek					
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice					
ST. ÚŘAD:	Strakonice	OBEC:				
AKCE:	OPRAVA ZÁSUVKOVÝCH PILÍŘŮ areál "Pod Hvězdou", Strakonice			FORMÁT		KOPIE
				DATUM	10 / 2008	
				STUPEŇ	SP	
				MÉR.		
OBJEKT:	elektroinstalace			Č.VÝKR.	E1	ČÁST
OBSAH:	zásuvkový pilíř RH2					EI

EL. instalaceCYKY 3C x 2,5 mm²CYKY 5C x 2,5 mm²CYKY 5C x 4 mm²CYKY 5C x 10 mm²CYKY 4Bx50 mm²

vodič CY 25

množství montáž dodávka

m 10

m 10

m 15

m 15

m 3

m 8

pilíř RH2 - úpravy rozvaděčů RJ a RZ, (viz výkres E2)

rozvaděč RJ - náplň :

jistič PLHT-C80/3 - 1 ks

jistič PL7-C16/1 - 4 ks

jistič PL7-C16/3 - 2 ks

jistič PL7-C32/3 - 3 ks

jistič PL7-C63/3 - 2 ks

proud. chránič PF7-25/2/003-G - 2 ks

proud. chránič PF7-25/4/003-G - 2 ks

proud. chránič PF7-40/4/003-G - 3 ks

proud. chránič PF7-63/4/003-G - 2 ks

úprava přístrojové konstrukce

krycí maska

ks 1

ks 1

ks 4

ks 2

ks 3

ks 2

ks 2

ks 2

ks 2

ks 3

ks 2

ks 1

ks 1

rozvaděč RZ - náplň :

zásuvka 230V/16A, IP44 - 4 ks

zásuvka 400V/16A, IP67 - 2 ks

zásuvka 400V/32A, IP67 - 3 ks

zásuvka 400V/63A, IP67 - 2 ks

úprava přístrojové konstrukce

ks 4

ks 2

ks 3

ks 2

ks 1