
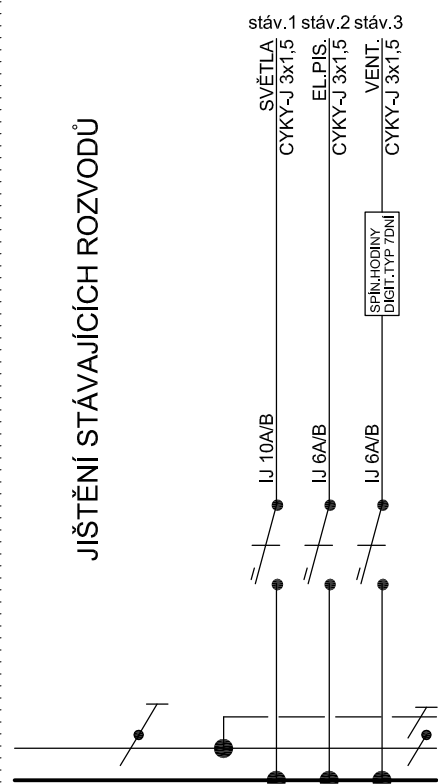


RJ

300x345x100

stáv.R

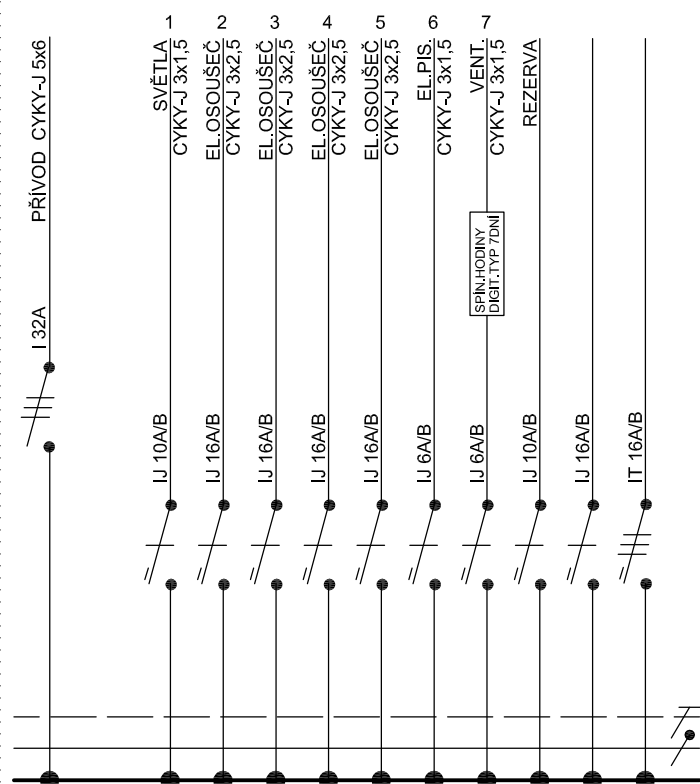

## POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Miloš Polanka	Ing. Miloslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČO : 606 48 597 TEL.: 732 425 722				
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kůta					
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kůta					
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice						
OKRES:	Strakonice	OBEC:	Strakonice			
AKCE :		STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ DUKELSKÁ, Č.P. 166, STRAKONICE PARC.Č.ST. 182/1, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE, OKRES STRAKONICE		FORMÁT	1 x A4	KOPIE
				DATUM	04 / 2017	
				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘ.		
OBSAH :		D.1.4.c Elektroinstalace - rozváděče		Č. VÝKR.	D.1.4.c.5	ČÁST EI