


PŮDORYS TOALET 1.NP M 1:50

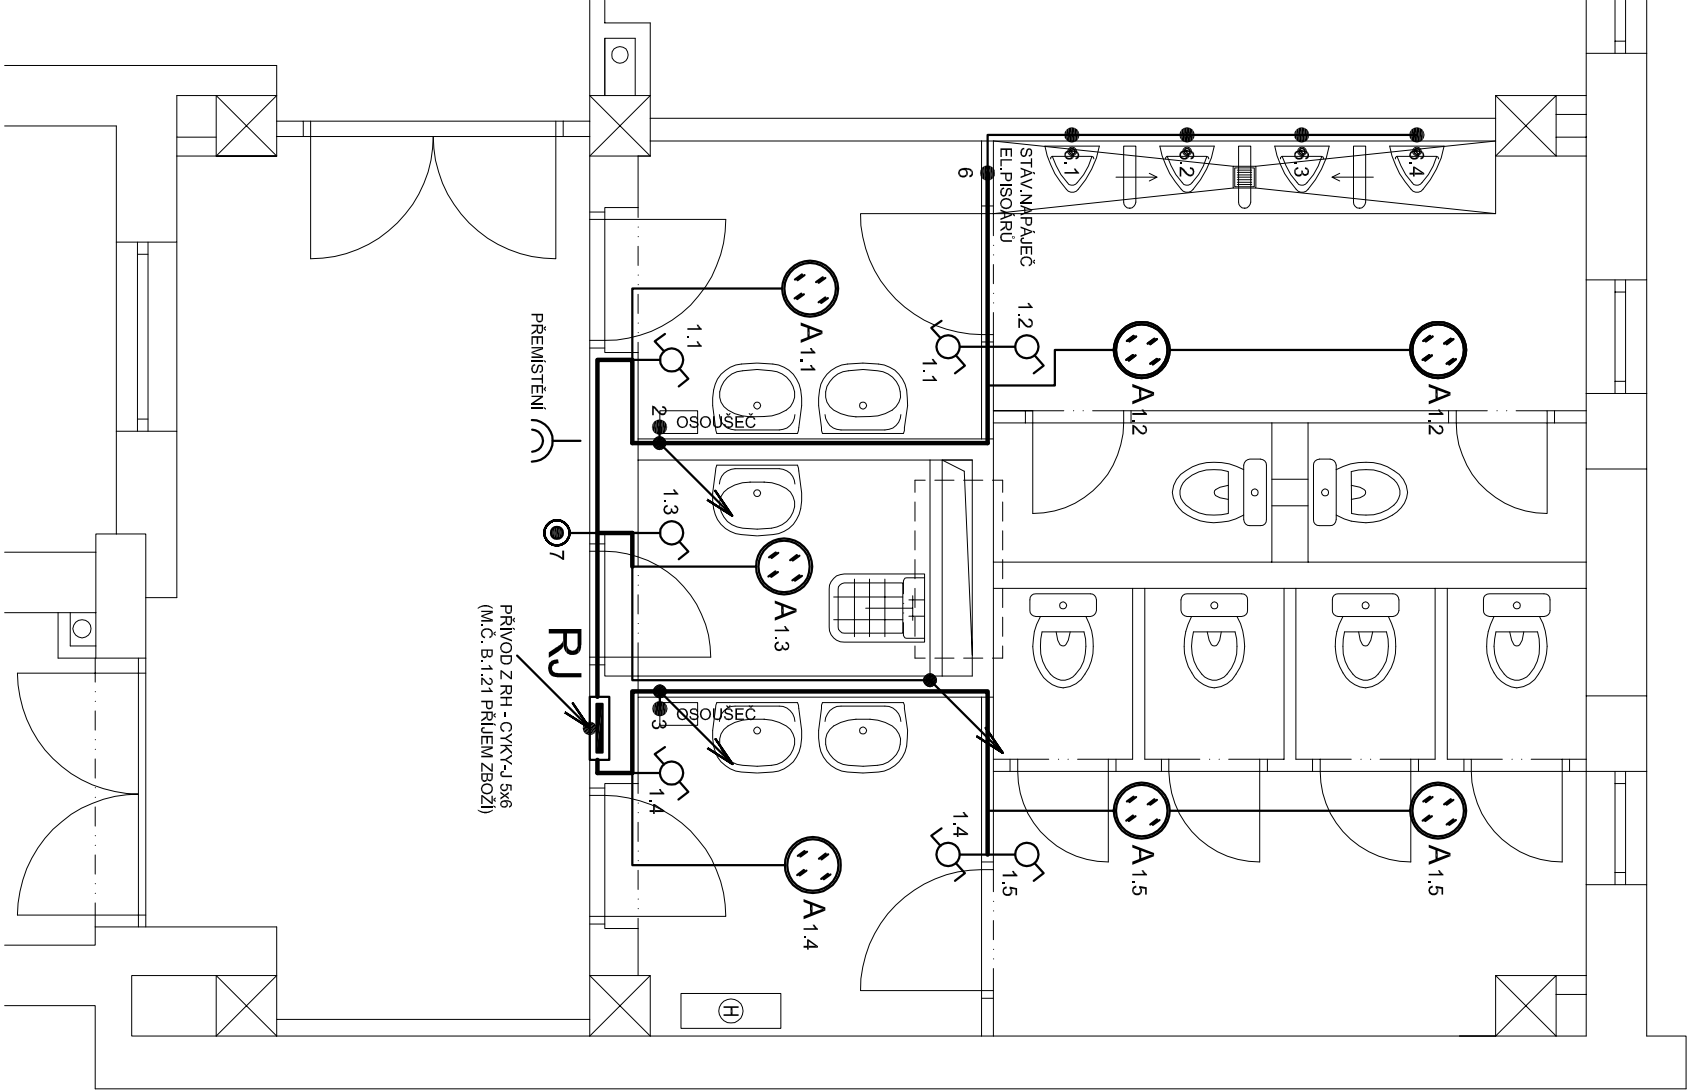

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41  
PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-3  
INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU

LEGENDA:

- TRASA VEDENÍ
- CYKY-J 3x1,5 - SVĚTELNÝ ROZVOD
- CYKY-J 3x2,5 - ZÁSUVKOVÝ ROZVOD

A - SVÍTLIDLO 2x36W  
( ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY )

- ROZVÁDĚČ
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ
- STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- ZAPÍNAČÍ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- ZÁSUVKA
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Miloš Polanka	Ing. Milošlav Kůta	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milošlav Kůta	Lidická 170	
VYPRACOVAL	Ing. Milošlav Kůta	386 01 Strakonice	
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice	IČO : 606 48 597	
OKRES:	Strakonice	OBEČ:	Strakonice
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ DUKELSKÁ, Č.P. 166, STRAKONICE PARC.Č.ST. 182/1, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE, OKRES STRAKONICE		
OBSAH :	Č. VÝKR.		ČÁST
D.1.4.c Elektroinstalace - 1.NP		D.1.4.c.3 EI	