


HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY - PŮDORYS 1.NP

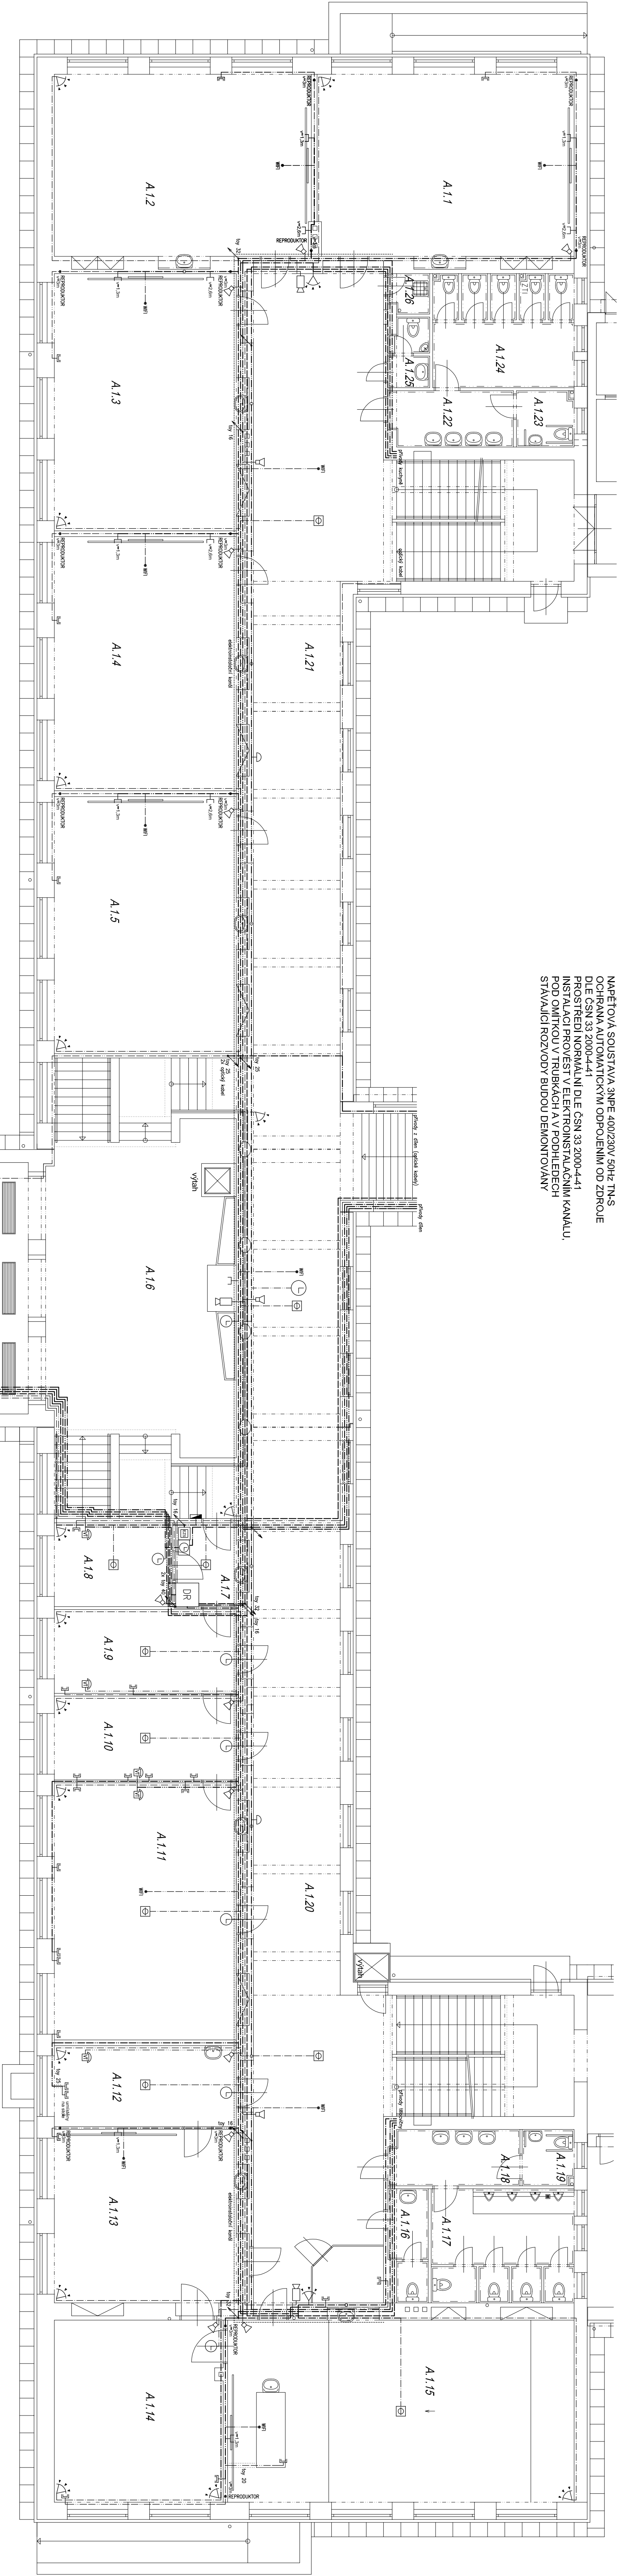


POZNÁMKA:

NÁPĚTOVA SOUSTAVA 3NPE 400/230V, 50Hz TN-S
 OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 33 2000-4-41
 PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41
 INSTALACE PROVĚST V ELEKTROINSTALAČNÍCH KANÁLECH
 POD OMIČKOU V TRUBKÁCH A V PODHLEDĚCH
 STAVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY

LEGENDA:

- [illegible]

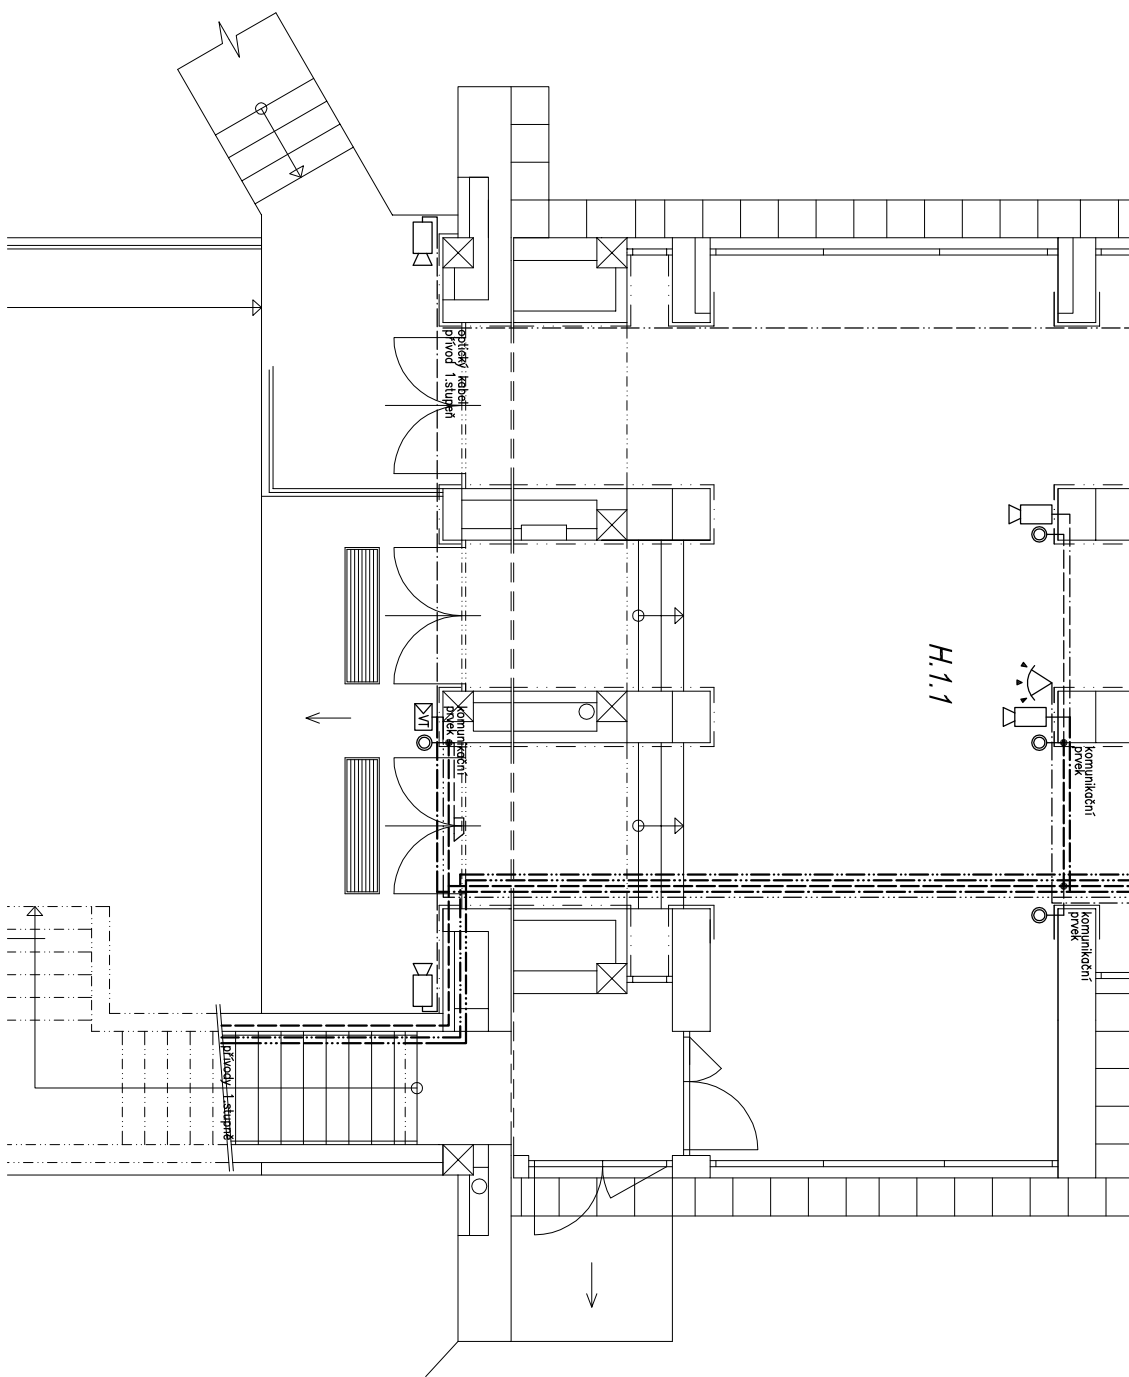[illegible]