



ŘEZ AA´ - plná vazba V1

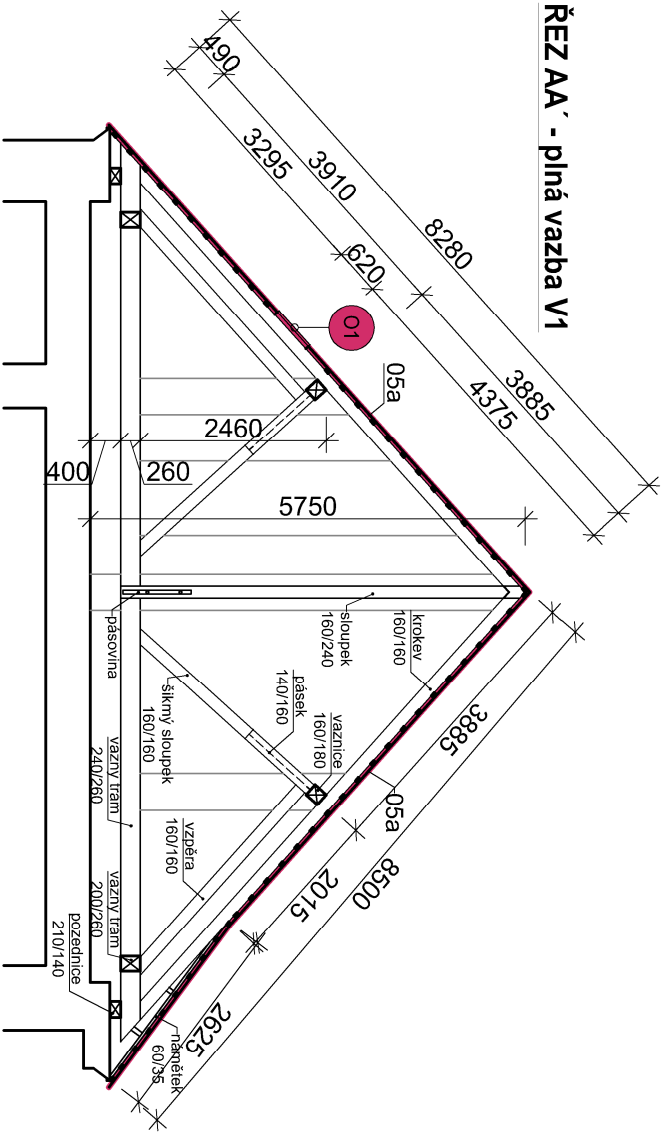


ŘEZ BB´ - plná vazba V2

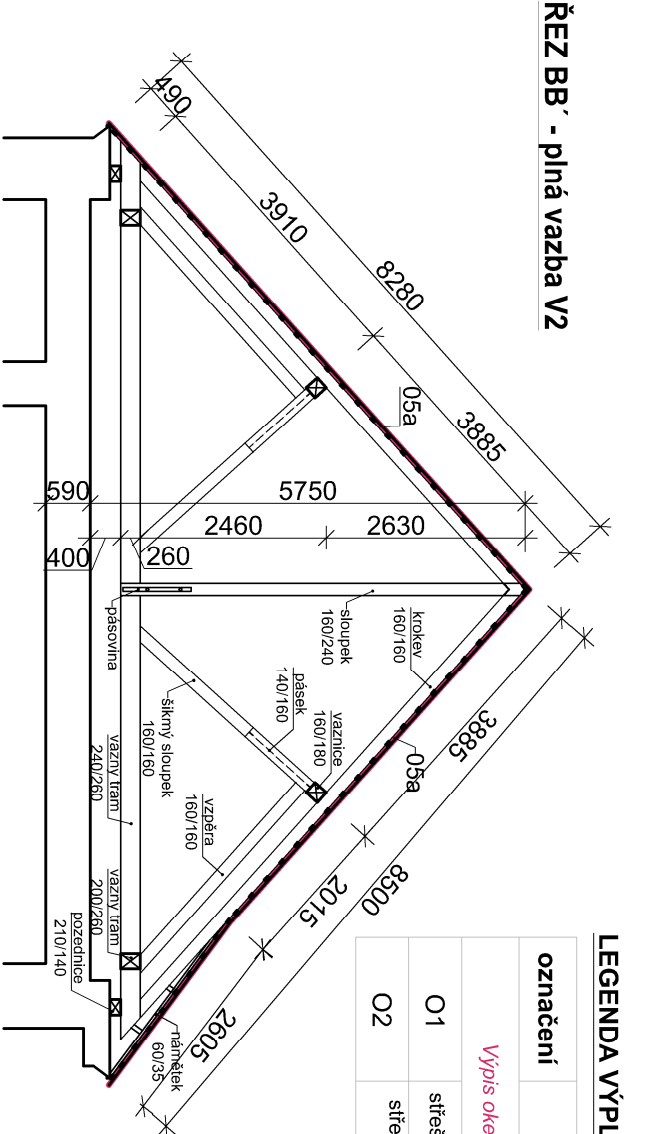


LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)
O 1	síťešni výlez s Pz povrchovou úpravou	620/620
O 2	síťešni pásový světlík - výplň síť proti větu plátek	6350/980

ŘEZ CC´ - plná vazba V3

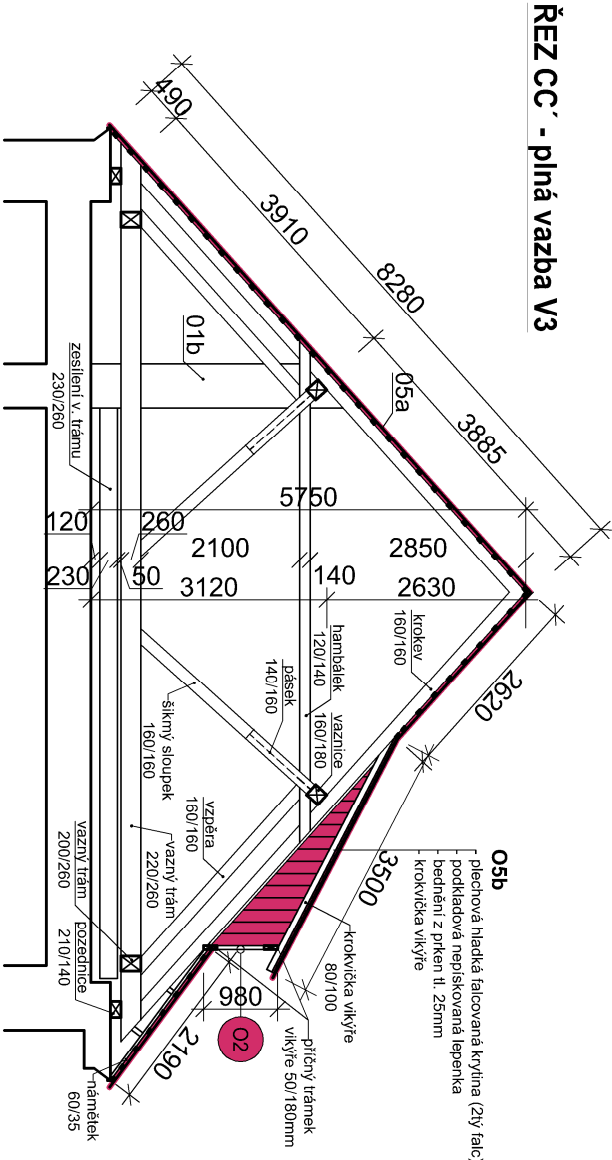

ŘEZ DD´ - plná vazba V4

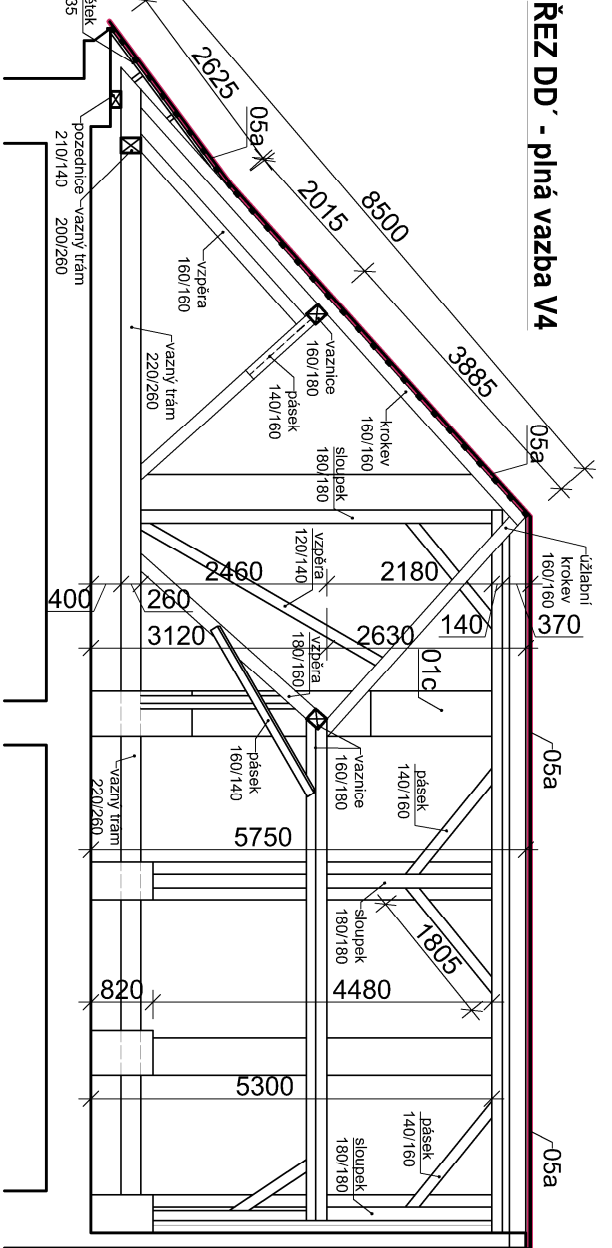

POZNÁMKA:

- vizuální prohlídkou krovu bylo zjištěno, že krov, ani jeho části nejsou napadeny dřevokaznými houbami, plísněmi ani hmyzem, mykologický průzkum proto nebyl proveden
- stávající konstrukce krovu bude mechanicky očištěna a zkontrolován její stav
- narušené prvky nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny ve výkrese
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojevacích prostředků (hřebků, vrutů, ...apod.)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísní a hmyzu
- konstrukce krovu bude zachována v co největším rozsahu
- čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, schodištích či půdách
- preventivní nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v celém rozsahu pozednice, u krokví, vazných

trámů a v místě osazení na pozednici

- montáž nové střešní keramické krytiny - bobrovka na korunové krytí, nasucho, odstín cihlově červená
- doplnění stávající cihelné půdovky včetně náspy pod podlahu mezi plnou vazbou V2-V3
- montáž nových střechních výlezů (O1) z Pz s povrchovou úpravou
- střešní vikýř (O2) - nová síť proti vletu plátek
- oprava nátěru stávajícího vikýře
- oprava stávající VPC omítky komínů a štítů půdového zdíva rozsahu do 30%, vápený nátěr

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Stávající obvodové zdivo
- Prvky krovu navržené k výměně, nové střešní výlezy, nová střešní krytina

POZNÁMKA:

- řezivo: použit třídy S10(C24), HOBLOVANÉ, ČSN 732824-1(EN 338), smrk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti; **profily uvedeny po zhotovení i**
- jsou uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zvyklosti dodavatele, čepy apod
- při provádění prací je nutné provést **kontrolu všech stýčníků a spojí dřevěných konstrukcí s ohledem na výskyt napadení dřevokaznými škůdci (houby, plísně, hmyz)**
- PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY ZA TĚŽŠÍ JE NUTNÉ NECHAT KROV ZNOVU STATICKY POSOUDIT!!

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	oprava
01b	komínové těleso zaslepené 580/1550mm - očištění stávajícího komínového zdíva s vyškrobáním spár do hloubky 10mm
01c	komínové těleso zaslepené 860/1580mm - očištění stávajícího komínového zdíva s vyškrobáním spár do hloubky 10mm
05a	montáž nové střešní krytiny (bobrovka na korunové krytí), odstín cihlově červená
05b	montáž nové střešní plechové hladké falcované krytiny (dvojitý falc) z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 670mm, odstín cihlově červená

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Jiří Urbánek	Mgr. Lukáš Urbánek
OBEC:	KRAJ:
Strakonice	Jihočeský
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810	
PROJEKT:	
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU, č.p. 141 Velké náměstí, parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice	
ŘEZY AA´, BB´, CC´, DD´- NOVÝ STAV	
D.1.1	9