



ŘEZ AA´ - plná vazba V1

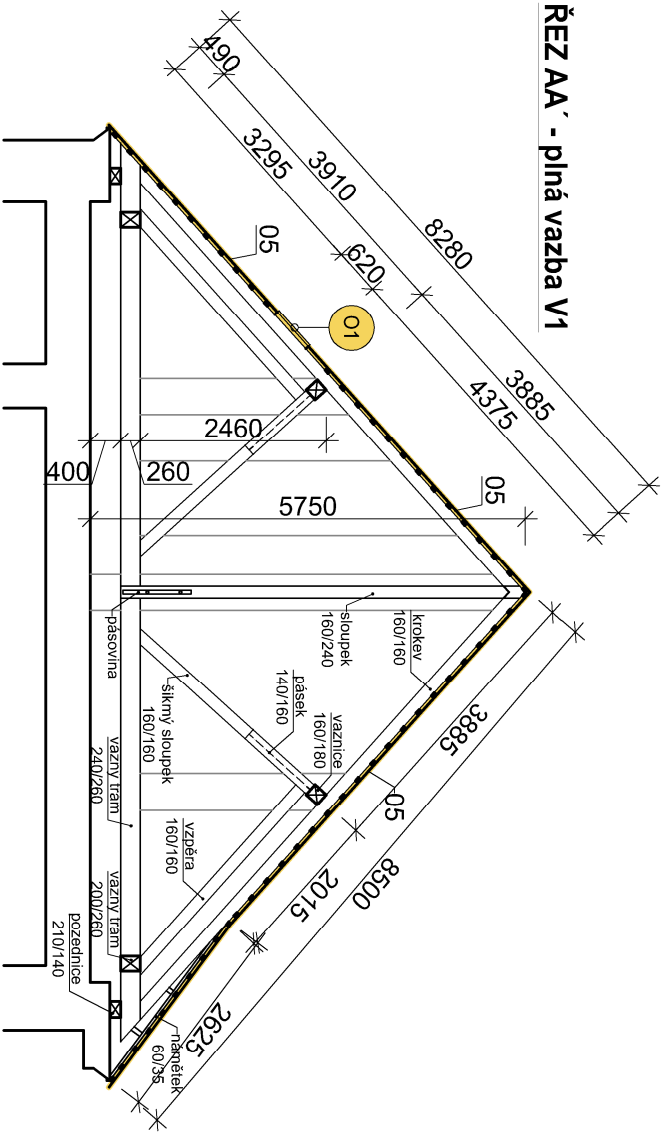


ŘEZ BB´ - plná vazba V2

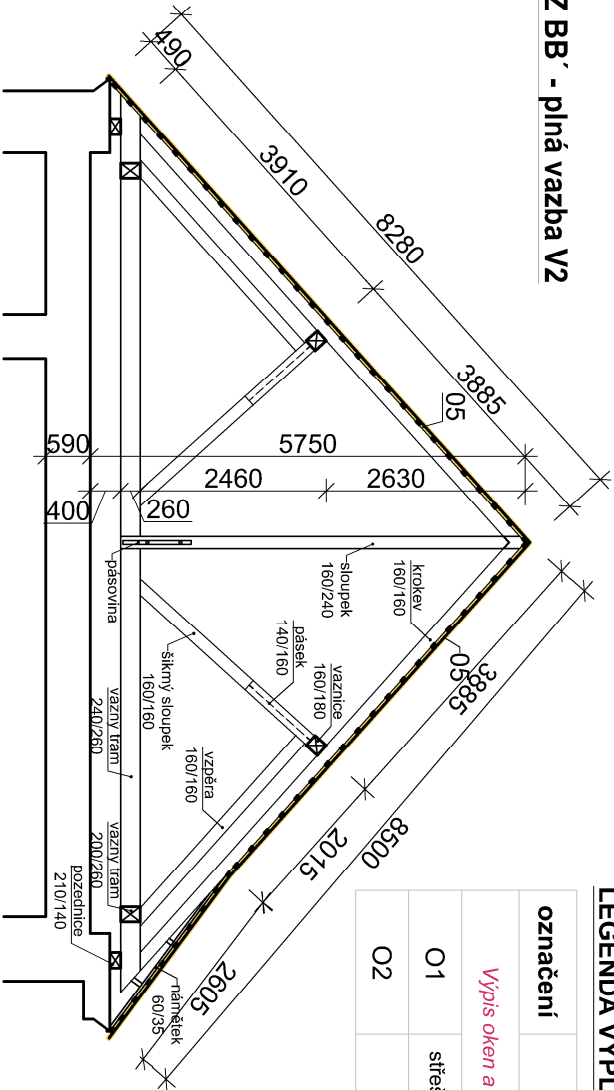


LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)
O 1	<i>Výpis oken a dveří - střešní konstrukce (stávající) DEMONTÁŽ</i> střešní okno dřevěné, výplň drátosklo	620/620
O 2	střešní pásový světlík	6350/980

ŘEZ CC´ - plná vazba V3

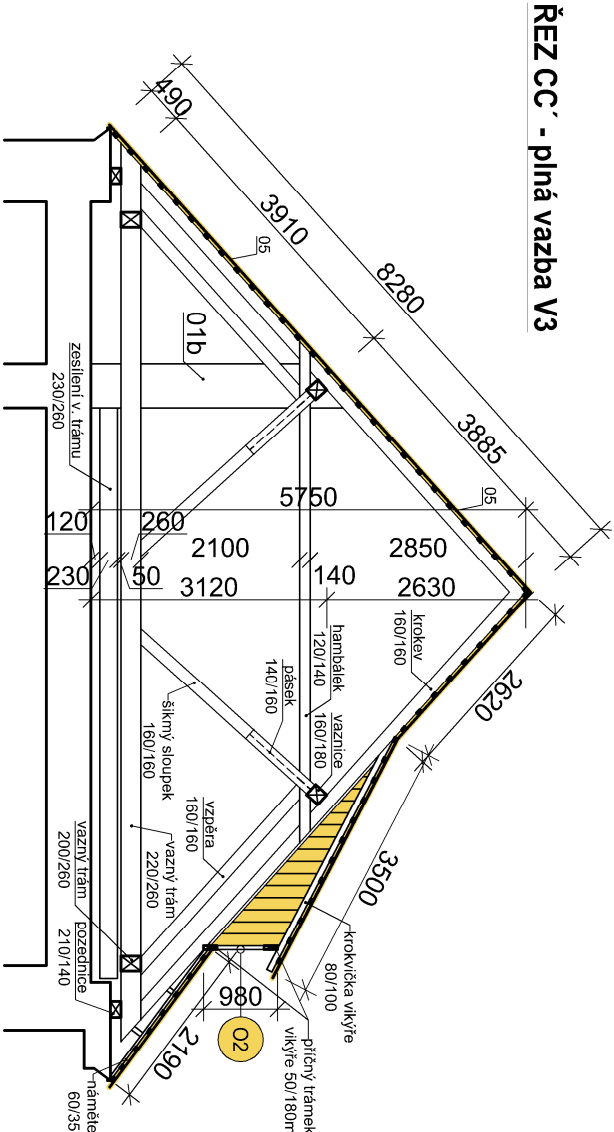

ŘEZ DD´ - plná vazba V4

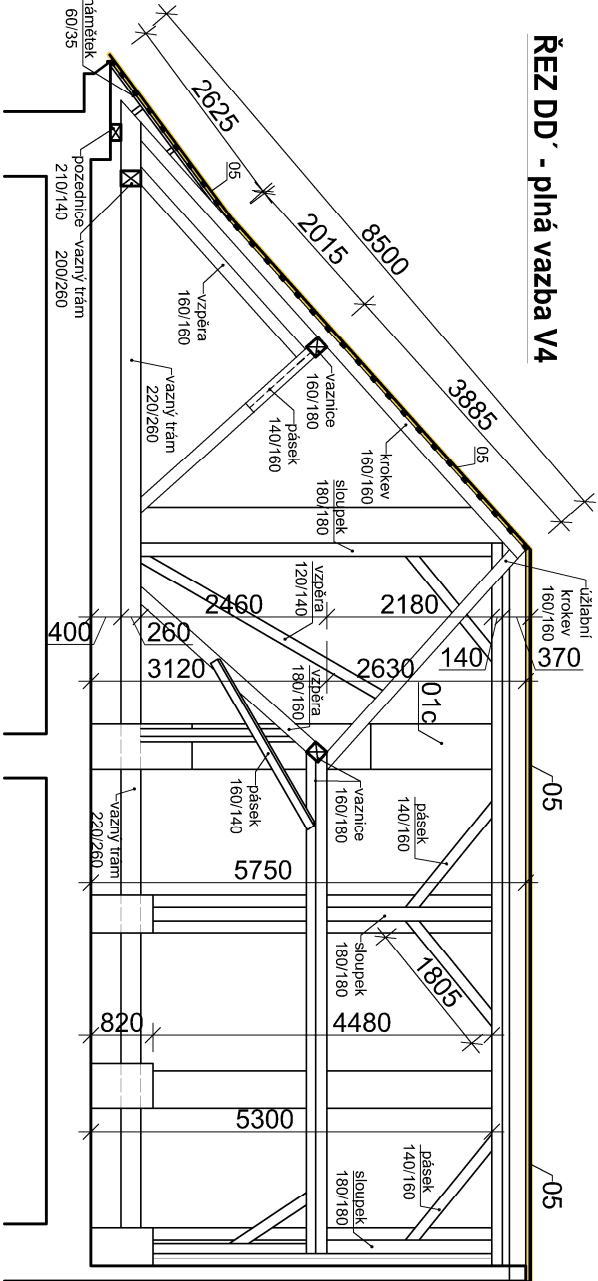

POZNÁMKA:




- vizuální prohlídkou krovu bylo zjištěno, že krov, ani jeho části nejsou napadeny dřevokaznými houbami, plísňení ani hmyzem, mykologický průzkum proto nebyl proveden
- stávající konstrukce krovu bude mechanicky očištěna a zkontrolován její stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny ve výkrese
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesáckými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (nítěbku, vrutů, ... apod.)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísni a hmyzu
- konstrukce krovu bude zachována v co největším rozsahu
- čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, schodištích či půdách

- demontáž stávajícího latování,

předpoklad 30% (rezerva pro případnou výměnu napadených částí zjištěných po odstranění střešní krytiny)

- preventivní nátěr tesáckých konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v celém rozsahu pozednice, u krokvi vazných trámů a v místě osazení na pozednici
- demontáž stávající taškové krytiny do suší včetně likvidace, montáž nové střešní keramické krytiny - bobrovka na korunové krytí, nasucho, odstín cihlové červeně
- doplnění stávající cihelné půdovky mezi plnou vazbou V2-V3
- výměna stávajících střešních vývězů (O1) pro keramickou krytinu, montáž nových vývězů
- demontáž zasklívání stávajícího střešního vývěze (O2), nová síť proti vletu plátů
- oprava nátěru stávajícího vývěze
- oprava stávající VPC omítky komínů a štítu půdového zdiva rozsahu do 30%, vápenný nátěr

LEGENDA MATERIÁLŮ :

-  Stávající obvodové zdivo
-  Demontáž bednění střech z prken
-  Napadené či jinak poškozené prvky krovu navržené k výměně, demontáž stávajících střešních vývězů, demontáž stávající střešní krytiny

POZNÁMKA:

- Fezivo: použit třídy S10(C24), HOBLOVANÉ, ČSN 732824-1(EN 338), smk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- Fezivo impregnovat bezbarvě- typové označení (Fb, B, Ip, P) dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti; **profily uvedeny po zhotovení!**
- jsou uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zvyklosti dodavatele, čepy apod
- při provádění prací je nutné provést **kontrolu všech stýčníků a spojí dřevěných konstrukcí s ohledem na výskyt napadení dřevokaznými škůdci (houby, plísň, hmyz)**
- PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY ZA TĚŽŠÍ JE NUTNÉ NECHAT KROV ZNOVU STATICKY POSOUDIT!!

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	oprava / demontáž do suší
01b	komínové těleso zasklepené 580/1550mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm
01c	komínové těleso zasklepené 860/1580mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm
05	demontáž stávající střešní krytiny (bobrovka 180/380mm)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Jiří Urbánek		Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková	
OBEČ:	Strakonice	KRAJ:	Jihočeský
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810			
PROJEKT:		OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU, č.p. 141 Velké náměstí, parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice	
ŘEZY AA´, BB´, CC´, DD´- STÁVAJÍCÍ STAV		D.1.1 4	