SKLADBY KONSTRUKCÍ

Ⓐ Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm barvy přírodní šedé
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 200 mm zhutněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Řádně zhutněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Ⓑ Obrusná vrstva - Asfaltový beton střednězrnný (ACO11S 50/70) tl. 40 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m2
Ložní vrstva - Asfaltový beton hrubozrnný (ACL16S 50/70) tl. 50 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m2
Podkladní vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 60 mm
Infiltrační postřik 0,7 kg/02
Drť frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Štěrkodrť tl. 250 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)
Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Ⓒ Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 80 mm barvy přírodní šedé
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 290 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Ⓓ Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 80 mm pro nevidomé barvy červené
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 290 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Řádně zhutněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

VÝMĚRY

01.	CHODNÍK	Bet. zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm barvy šedé Ⓐ	239,0 m²
		Betonová zámková dlažba tl. 80 mm pro nevidomé barvy červené Ⓓ	15,3 m²
		Betonová zámková dlažba tl. 80 mm barvy šedé Ⓒ	34,9 m
02.	KOMUNIKACE	Oprava a rozšíření asfaltové plochy komunikace Ⓑ	126,0 m²
03.	OBRUBY	Silniční obruba šířky 150 mm včetně oblouků a rohů	192,2 m
		Chodníková obruba šířky 80 mm včetně oblouků a rohů	188,3 m
04.	PŘÍDLAŽBA	Betonová přídlažba 500x250x80 mm (šířka 250 mm)	47,4 m²

POZNÁMKA : Všechny hrany a oblouky, které lze vyskládat z rohových a obloukových obrubníků budou vyskládány z doplňkových výrobků k obrubníkům - rohy, oblouky o různých průměrech.

NAPOJENÍ VO
POZNÁMKA Č.1

Kabel VO bude napojen na poslední svítidlo VO u kapličky. Kabel bude veden ve výkopu přes komunikaci a přilehlý chodník (cca 10,0 m) a v zeleném pasu za stávajícím chodníkem (délka cca 40,0 m).

Napojení VO
Poznámka č.1

VIRTOVA ULICE

KG 200 SN8

Dopravní značka (1x) bude přemístěna (nový sloupek, lišty a objímky)

Vodící linie - převýšení obrubníků 60 mm

STODOLA (KOLNA)

KOLNA

GARÁŽ

DÍLNA

602	190/2	50 RODINNÝ DŮM Č.P. 13
87	190/3	114
113	257 RODINNÝ DŮM Č.P. 28	51 RODINNÝ DŮM Č.P. 12
599	200/2	258 GARÁŽ
200/14	200/13	278 RODINNÝ DŮM Č.P. 26
52 RODINNÝ DŮM Č.P. 11	200/12	RODINNÝ DŮM Č.P. 21 85/1
85/2	187/5	188
RODINNÝ DŮM Č.P. 25	279 GARÁŽ	200/4
1245/33	DÍLNA 283	187/1
265 GARÁŽ	187/4	1245/34
200/3	187/7	1245/16
RODINNÝ DŮM Č.P. 126 133	RODINNÝ DŮM Č.P. 16 63	187/6
1245/14	RODINNÝ DŮM Č.P. 122	129
189/2	1335	OBJEKT Č.P. 100 107
1245/8	1272/5	117 RODINNÝ DŮM Č.P. 110

Bet. zámk. dlažba

Stávající dlažba ze žulových kostek

LEGENDA

- Betonová zámková dlažba tl. 60 mm barvy šedé
- Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 80 mm barvy červené
- Oprava a rozšíření asfaltové plochy komunikace
- Betonová zámková dlažba tl. 80 mm barvy šedé
- Betonový silniční obrubník tl. 150 mm barvy šedé
- Betonový chodníkový obrubník tl. 80 mm barvy šedé
- Betonová přídlažba

- Nová kanalizace - odkanalizování nových silničních vpustí
- Stávající kanalizace
- Stávající vodovod
- Stávající kabel NN
- Stávající kabel VN
- Stávající kabel veřejného osvětlení (VO)
- Nový kabel veřejného osvětlení (VO)
- Stávající sdělovací kabel - Telefónica O2
- Stávající plynovod

- Stávající uliční vpusť
- Nová uliční vpusť s košem na nečistoty, odtok KG 200 (UV1-UV6) 6 ks
- Stávající svítidlo veřejného osvětlení (VO)
- Stávající svítidlo veřejného osvětlení (VO) - bude demontováno
- Nové svítidlo veřejného osvětlení (VO) - 6 ks

S, SZ, SV, Z, V, JZ, JV, J

POZNÁMKY

- Přesné skladby konstrukcí jsou uvedeny ve vzorových řezech.
- Výškově budou zpevněné plochy řešeny tak, že budou výškově navazovat na stávající komunikaci a na stávající vjezdy na pozemky.

VZOR KLADENÍ OBDÉLNÍKOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

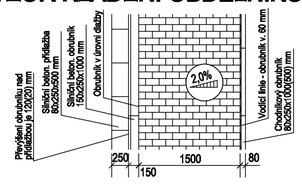

CAAD - SPIRIT CAAD++

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Pavel Bláha		Ing. PAVEL BLÁHA Projektová činnost Holečkova 418, STRAKONICE tel. 604 314600 e-mail blaha.projekty@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Bláha			
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Bláha			
KRAJ: Jihočeský	ST. ÚŘAD: Strakonice	OBEC: Strakonice		
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice		ZAK.ČÍS	01916-5
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			FORMÁT	09 x A4
AKCE : CHODNÍK, ULICE VIRTOVA, STRAKONICE - VIRT NA P.Č. 129/4, 599 A 602 V K.Ú. STŘELA A P.Č. 1335 V K.Ú. DRAŽEJOV U STRAKONIC			DATUM	05 / 2016
			ÚČEL	DPS
			MĚŘ.	1 : 200
OBSAH : B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Koordinační situace stavby			Č.VÝKR. B.2	ČÁST B

PARÉ Č.