


SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT

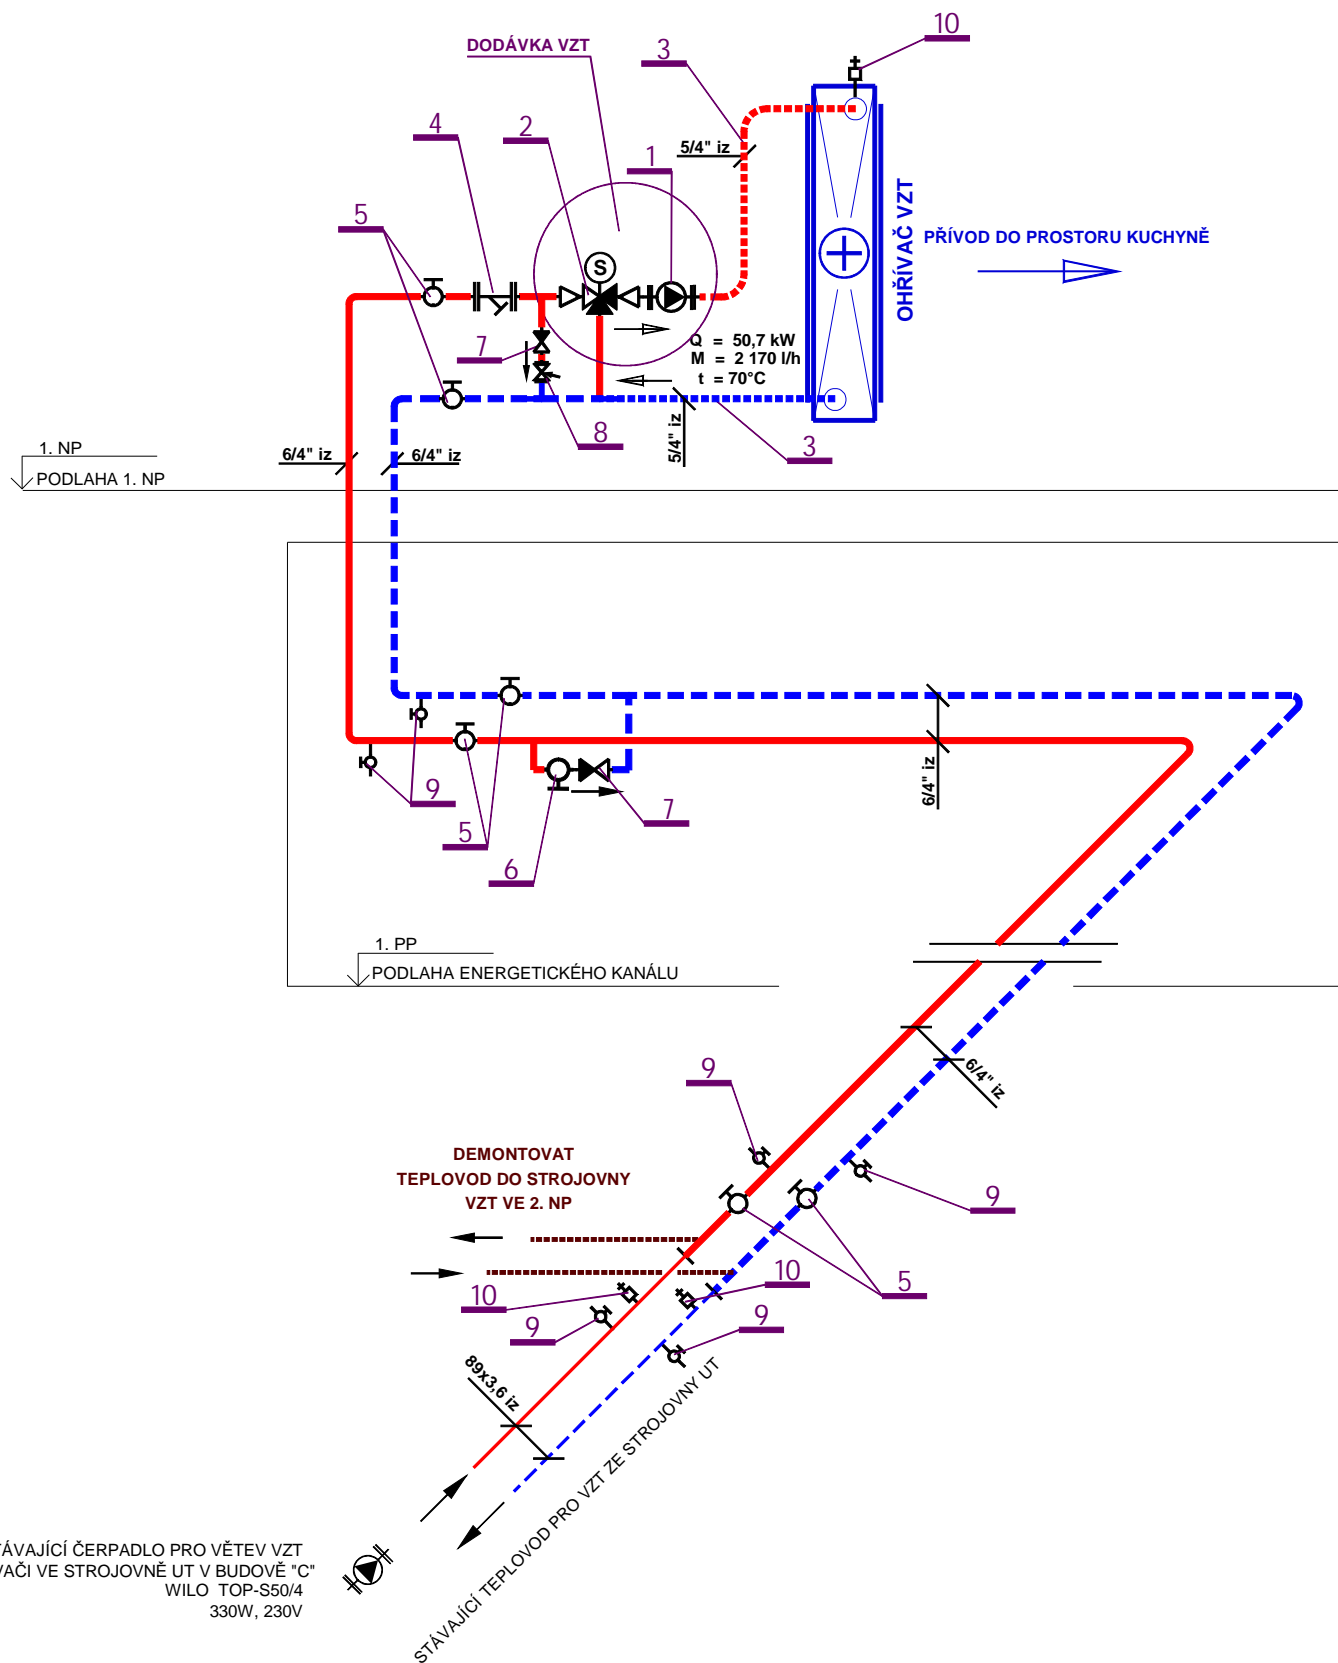

STÁVAJÍCÍ ČERPADLO PRO VĚTEV VZT
NA ROZDĚLOVAČI VE STROJOVNĚ UT V BUDOVĚ "C"
WILO TOP-S50/4
330W, 230V

HIP:	Ing. Pavel Harant	Projektová kancelář Ing. PAVEL HARANT Vytápění-vzduchotechnika STRAKONICE IČ: 466 89 630 ŽIŽKOVA 476 tel. 608 98 35 34	
Vypracoval:	Ing. Pavel Harant		
Investor:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice		
Akce:	ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L. ČELAKOVSKÉHO JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280, STRAKONICE MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PARCELA Č. ST. 3531, k.ú. STRAKONICE (755915), JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280		Datum: 03/2024 Kopie:
Výkres:	D.1.4.B -TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - Vytápění V Y T Á P Ě N Í SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT		Formát:
		Stupeň: DPS + DVZ	Měřitko:
		Č. výkresu: 03	Část: D.1.4.B UT