

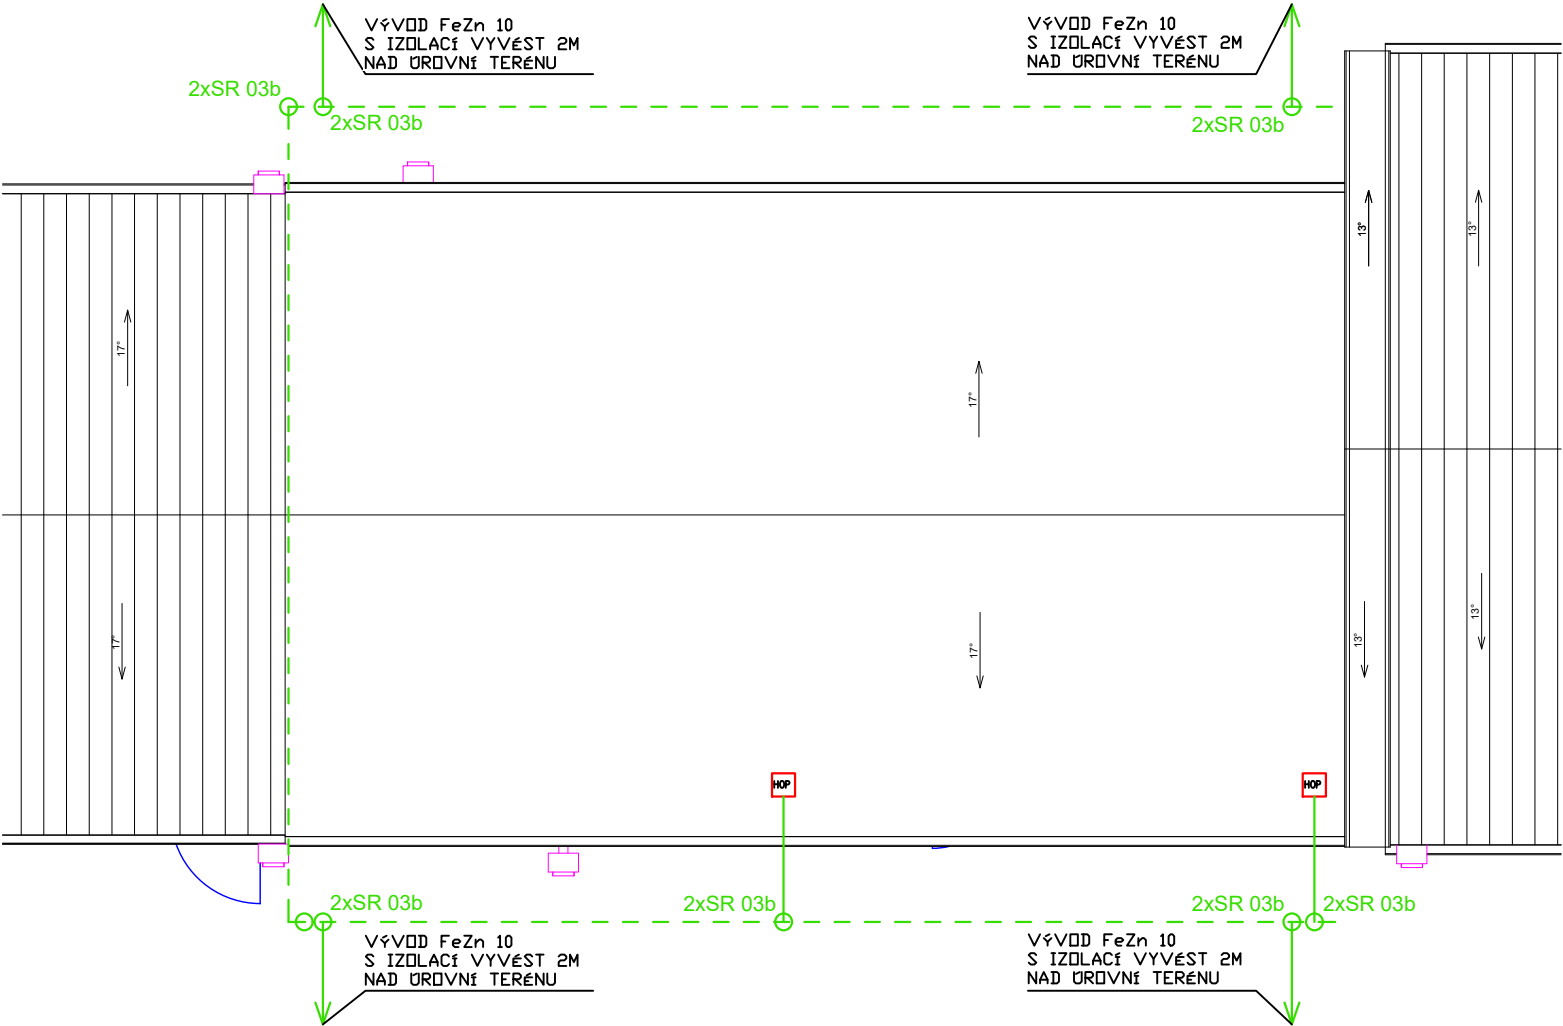


- LEGENDA ZNAČEK:
- FeZn páska 30x4mm
 - FeZn drát Ø 10mm
 - Svarka páska-páska
 - Svarka páska-drát
 - Hlavní ochranná přípojnice

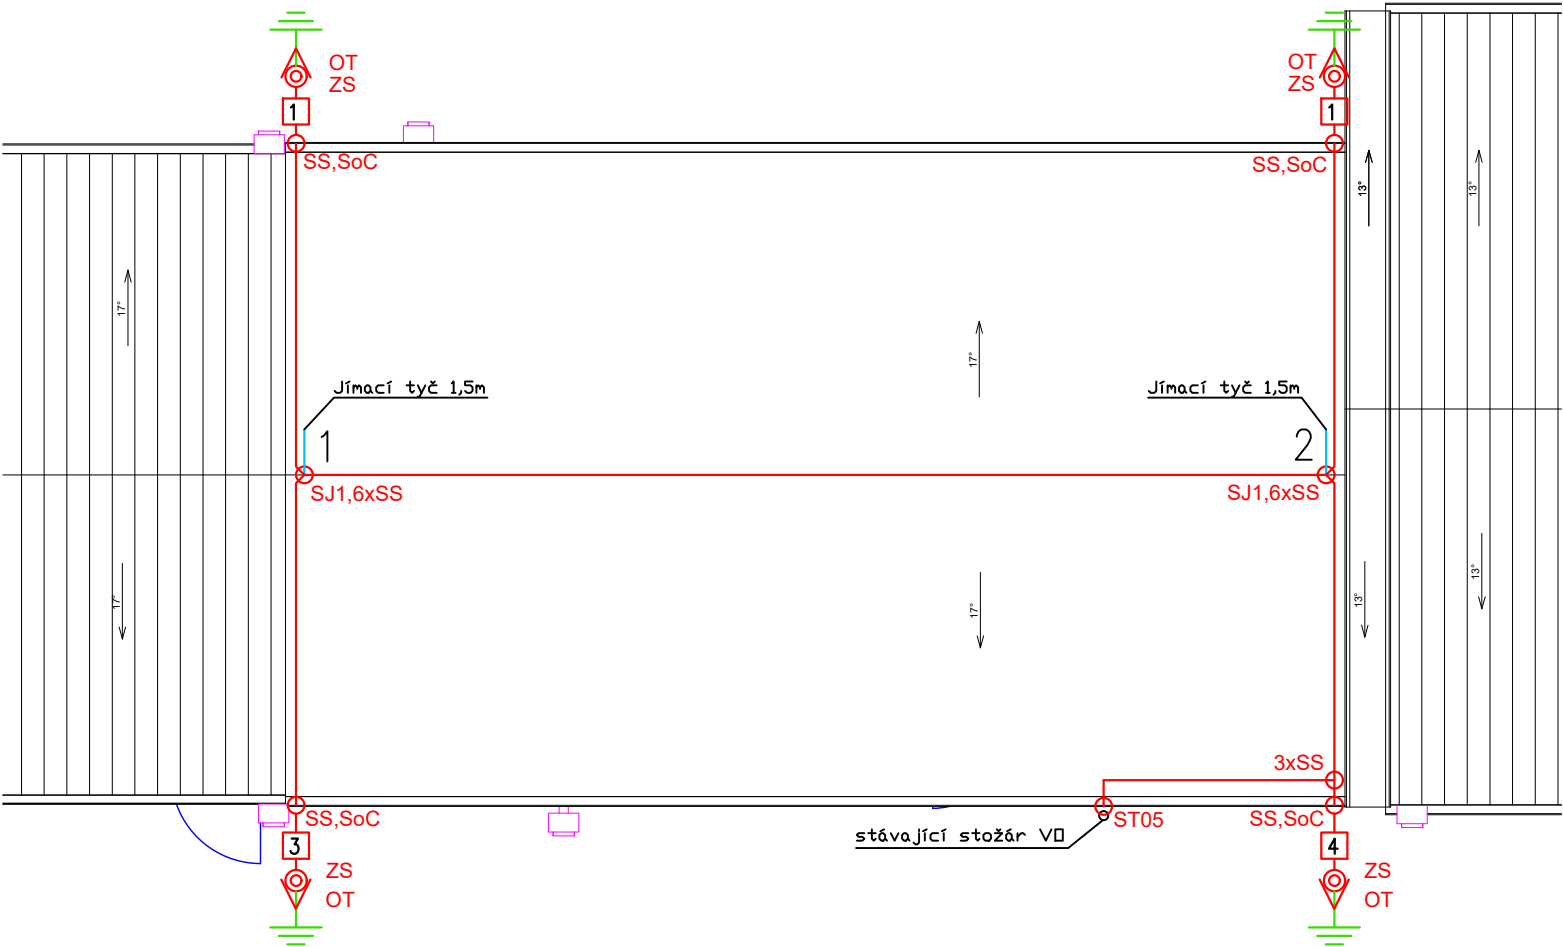

- LEGENDA ZNAČEK:
- FeZn páska 30x4mm
 - FeZn drát Ø 10mm
 - AlMgSi drát Ø 8mm
 - Svarka spojovací
 - Svarka okapová
 - Zkušební svarka
 - Svarka na potrubí a stožáry
 - Označení svodu
 - Ochranná trubka 1,7m
 - Jímací tyč / pomocný drátový jímač
 - Připojení k zemní soustavě

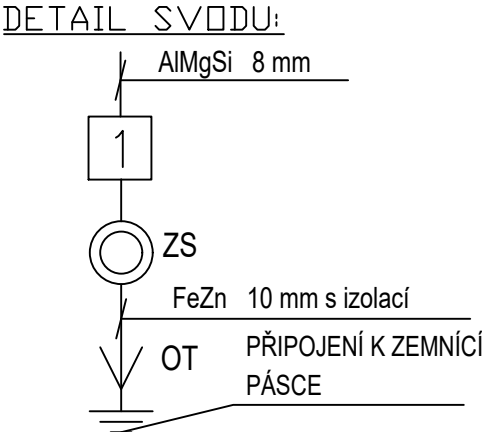

POZN.:

- Vodivé části střechy pospojit s jímacím vedením. U TV stožárů a nerezových komínů instalovat oddálený jímač. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2.
- Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení!
- Nově bude zřízen obvodový zemnič pomocí FeZn pásy 30x4mm uložený ve vzdálenosti 1 m od objektu a hloubce 0,6 m. Veškeré spoje uložené v zemi ošetřit asfaltovým nátěrem. Praporce budou opatřeny na přechodu ze země na povrch pasivní ochranou proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).
- Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631 Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Vypracoval: Ing. DAVID KOUTENSKÝ	Razítko a podpis:	
	Stupeň: DPS		
	Oddíl: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
Akce: OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE, na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice			
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO: 00251810	Datum: 02/2025	Paré:	
	Č.zakázky: E.25-07		
Obsah: PŮDORYS STŘECHY - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ NOVÉ LPS A ZEMNÍČÍ SOUSTAVY	Měřítko: 1:100		
	Č.výkresu: 2.4		