



Pohled jižní - nový stav - 1 : 100

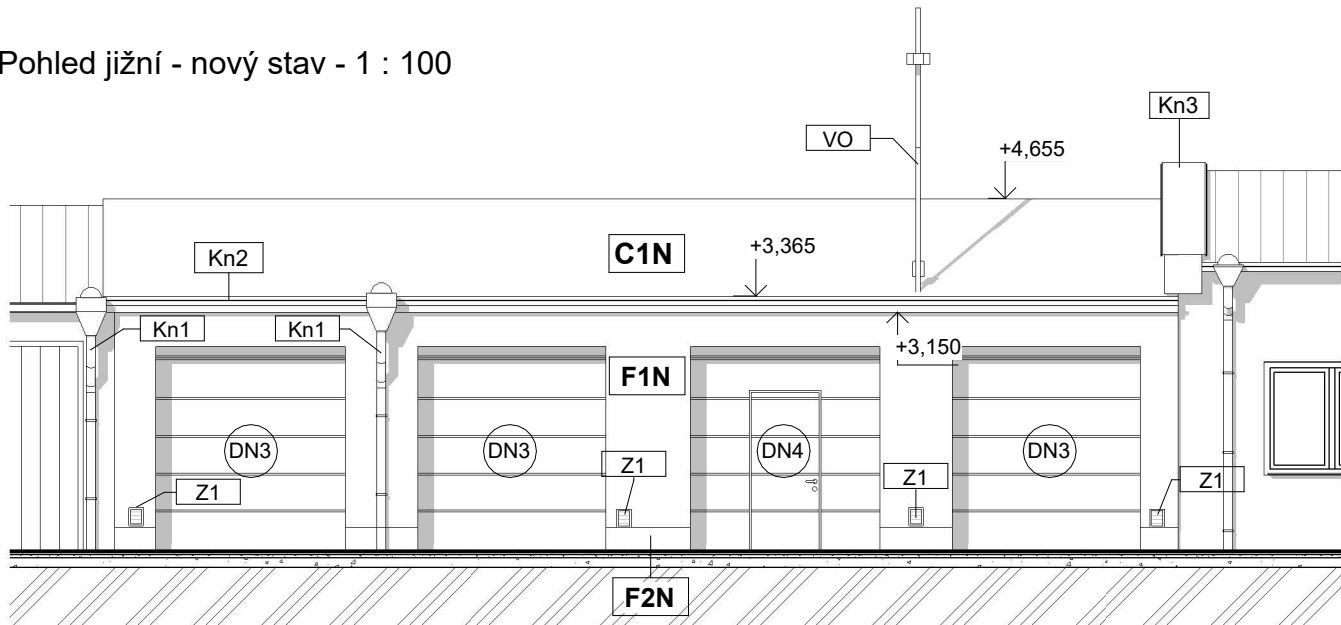

Pohled severní - nový stav - 1 : 100

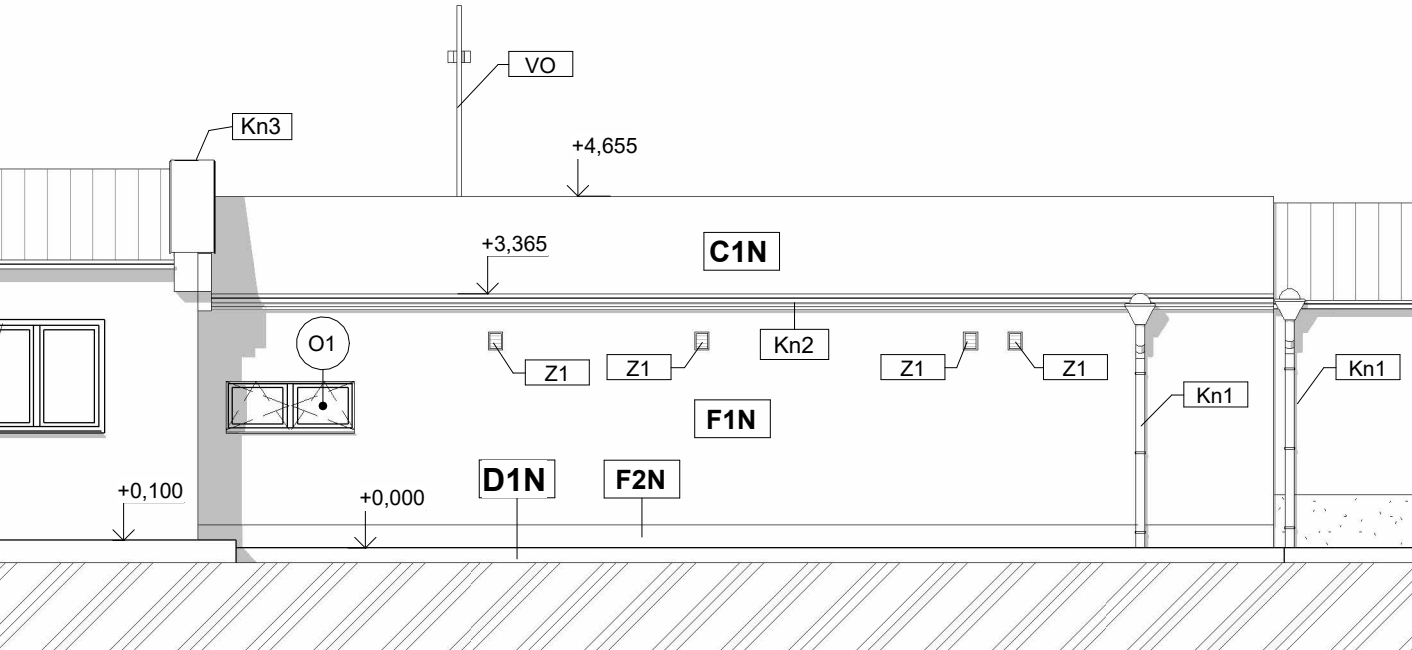

Výpis prvků pohledy - nový stav		
Označení typu	Popis	Počet
Kn1	Montáž nového okapového kulatého svodu se žlabovým kotlíkem, FeZn s polyesterovou povrchovou úpravou v odstínu RAL 9006 (st říbná), délka 3,5 m	2
Kn2	Montáž nového podokapního p ůlkulatého žlabu, FeZn s polyesterovou povrchovou úpravou v odstínu RAL 9006 (stříbná), délka 14.5m	1
Kn3	Nové oplechování atiky sousedního objektu - FeZn s polyesterovou povrchovou úpravou v odstínu RAL 9006 (st říbná), R.Š. 500 mm - délka 11m	1
VO	Stávající lampa ve řejného osvětlení - beze změny	1
Z1	Nové odvětrání garáže 150x200 mm- větrací nerezová mřížka se sítkou proti hmyzu	8

Výkaz dveří - montáž – pohledy						
Označení typu	Popis	Rozměry				Počet
		Šířka	Výška	Hrubá šířka	Hrubá výška	
DN3	Sekční hliníková lamelová vjezdová vrata osazena do ocelové vodící zárubně, součinitel prostupu tepla max.Ud=1,5W/m2.K	2500	2700	2500	2700	3
DN4	Sekční hliníková lamelová vjezdová vrata s dveřmi s nízkým prahem (do 25 mm), osazena do ocelové vodící zárubně, součinitel prostupu tepla max.Ud=1,5W/m2.K	2500	2700	2500	2700	1

Výkaz oken - montáž – pohledy				
Označení typu	Popis	Šířka	Výška	Počet
O1	Nová okenní sestava v čteně dodávky podkladního a rozšiřujícího profilu	1800	750	1

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

C1N - STŘECHA - NOVÝ STAV (BROOF T3)

- Nová střešní hydroizolační fólie PVC-P tl. 2 mm- skladba střešního pláště musí splňovat klasifikace BroofT3
- Nová separační vrstva - 2x sklovláknitá netkaná textilie (vlies) 120 g/m2/ - křížem přes sebe
- Nová tepelná izolace z EPS 150S, kladena ve dvou vrstvách (80 + 80 mm) tl. 160 mm
- Nová parotěsná vrstva (modifikovaný asfaltový pás + penetrační nátěr asfaltovým lakem)
- Stávající ŽB deska - případná sanace (rozsah bude upřesněn při realizaci po odkrytí konstrukce)
- Oprava stávajících VPC jádrovým omítek do 30%,
- Nový vápenný štuk v místě opravovaných omítek
- Nový malířský nátěr

D1N - OKAPOVÝ CHODNÍK

- Nová betonová dlažba 500x500x40 mm lemovaná betonovými obrubníky 50x200x1000 mm, spáry mezi dlažbou zasypány křemičitým pískem
- Nová kladecí vrstva z kamenivo frakce 4-8 mm, tl. 30 mm
- Zakalení povrchu - šterkové lože z praného drceného kameniva frakce 8-16 mm tl. 30 mm se zhutněním
- Nové šterkové lože z praného drceného kameniva frakce 16-32 mm tl. 200 mm se zhutněním
- Stávající zhutněná pláň

F1N - FASÁDA - NOVÝ STAV

- Nový vnitřní malířský nátěr - 100%
- Nový vápenný štuk v místě nových jádrových omítek - 30%
- Oprava stávajících vnitřních jádrových omítek do 30 %
- Stávající zdvo z plných cihel na maltu VPC tl. 450 mm
- Stávající venkovní jádrová omítka - oprava do 60%
- Nová tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 mm, lepená a mechanicky kotvená k podkladu šroubovacími hmoždinkami pro zápusťnou montáž - nutné doplnit o roznášející talířky pro eliminaci jejich vytrhnutí
- Nový armovací tmel + sklotextilní síťovina min. 160g/m²
- Nový armovací tmel + sklotextilní síťovina min. 160g/m²
- Nový penetrační nátěr
- Nová silikonová probarvená omítka zrno 2 mm - odstín světle šedá (viz barevné řešení)

F2N - FASÁDA SOKLOVÁČÁST - NOVÝ STAV

- Nový vnitřní nátěr - 100%
- Nový vápenný štuk v místě nových jádrových omítek - 30%
- Oprava stávajících vnitřních jádrových omítek do 30 %
- Stávající zdvo z plných cihel na maltu VPC tl. 450 mm
- Tepelná izolace z XPS tl. 100 mm, lepený a mechanicky kotvený šrobovacími hmoždinkami pro zápusťnou montáž
- Nový armovací tmel + sklotextilní síťovina min. 160g/m²
- Nový armovací tmel + sklotextilní síťovina min. 160g/m²
- Nový penetrační nátěr
- Nová silikonová probarvená soklová omítka zrno 2 mm - odstín tmavě šedá (viz barevné řešení)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div><div>Jiří Urbánek</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div><div>a synové</div><div></div></div>	
Ing. Pavel Bubík		Lukáš Urbánek, Michal Urbánek		Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice Tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
OBEC:		KRAJ:		IČO:	
Strakonice		Jihočeský		735 52 771	
STAVEBNÍK: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO: 00251810				DATUM:	
				12/2024	
				STUPEŇ:	
				DSP	
PROJEKT: OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice				MĚŘÍTKO:	
				1 : 100	
VÝKRES:				8	
Pohledy - nový stav					